

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКПД2 25.72.12.111

**ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ
4 класса типа ЗВ9**

модель ЗВ9 144.0.1

**ЗВ9 244 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок сувальдный врезной с защёлкой и задвижкой типа ЗВ9 с дополнительной защитой от неразрушающих методов вскрытия предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок сертифицирован на 4 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|----------------------------------|------------|
| 2.1. Диаметр пальцев засова, мм | 16 |
| 2.2. Максимальный ход засова, мм | 40 |
| 2.3. Вылет защёлки, мм | 12 |
| 2.4. Ход задвижки, мм | 24 |
| 2.5. Габаритные размеры, мм | 220x139x30 |
| 2.6. Масса замка, кг | 1,75 |

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

| № поз | Наименование | Кол-во, шт. |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Замок | 1 |
| 2 | Ключ | 5 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Упаковка | 1 |

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстия для ключа, для стержня ручек фалевых, 2 отв. для крепления накладок, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова, защёлки, задвижки (см. рис.2).

4.2. Установить при необходимости защелку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвигения из корпуса отверткой через отверстие в крышке замка и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис.1).

4.3. Установить замок поз.1 в дверь.

4.4. Проверить работу замка с помощью ключа, ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без затирания, а защелка и задвижка без заеданий.

Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь закрыта на защёлку.

4.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействиям.

4.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок сувальдный врезной с защёлкой
и задвижкой мод. **ЗВ9 144.0.1**
соответствует ГОСТ 5089-2011, ГОСТ Р
52582-2006 и признан годным для
эксплуатации.

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

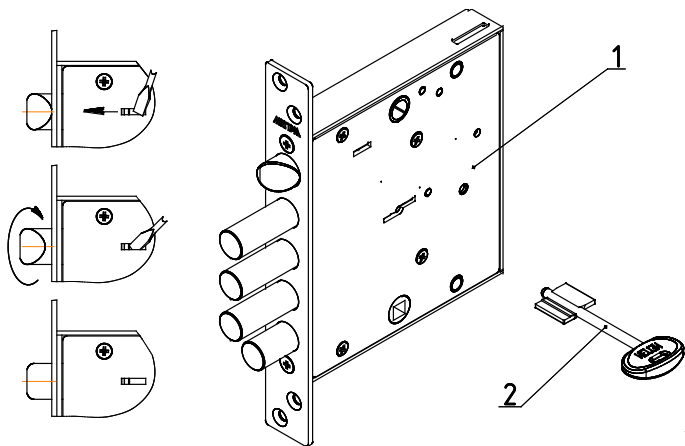


Рис.1

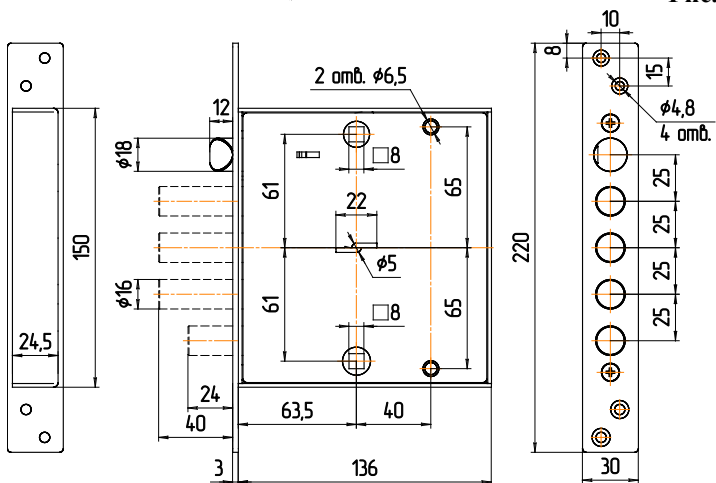


Рис.2