

UPS-DP/F



БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



Общие характеристики

- Входное напряжение: AC 100-230 V.
- Выходное напряжение: +12 В.
- Максимальный (кратковременный) ток нагрузки: 3.5 А.
- Тип корпуса: Металлический.
- Рабочая температура: -40 – +60 °С.
- Класс защищенности: IP 30С.
- Тип подключаемого оборудования: Многоабонентская вызывная панель.
- Размеры: 180×190×72 мм.

БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

UPS-DP/F



Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

Источник бесперебойного питания для многоабонентских вызывных панелей со встроенным управлением электромагнитным и электромеханическим замком.

Его также можно использовать с индивидуальными панелями или монитором консьержа.

Внешний вид



Проверка комплектности продукта

Перед установкой блока питания обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект контроллера входит:


Блок бесперебойного питания	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Шнур питания	1 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению блока питания.

Для подключения понадобится:

- Кабель ШВВП 2x1,5 мм².

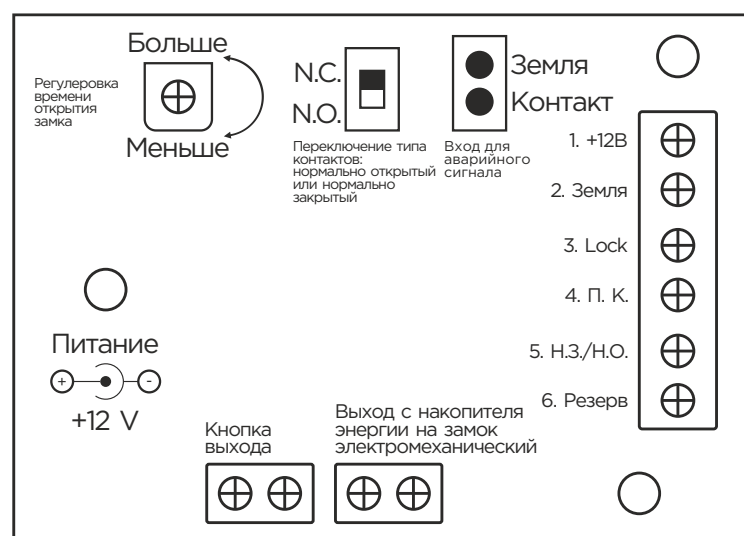

Вы можете подключить кнопку выхода, электромеханический или электромагнитный замок к этому устройству.

А также присутствует вход для аварийного сигнала разблокирующий замок.

Схема подключения основных элементов к устройству

**AA-07, AA-12, AA-14
BI-02, BI-04, BI-06, BI-08, BI-12
Вызывная панель**

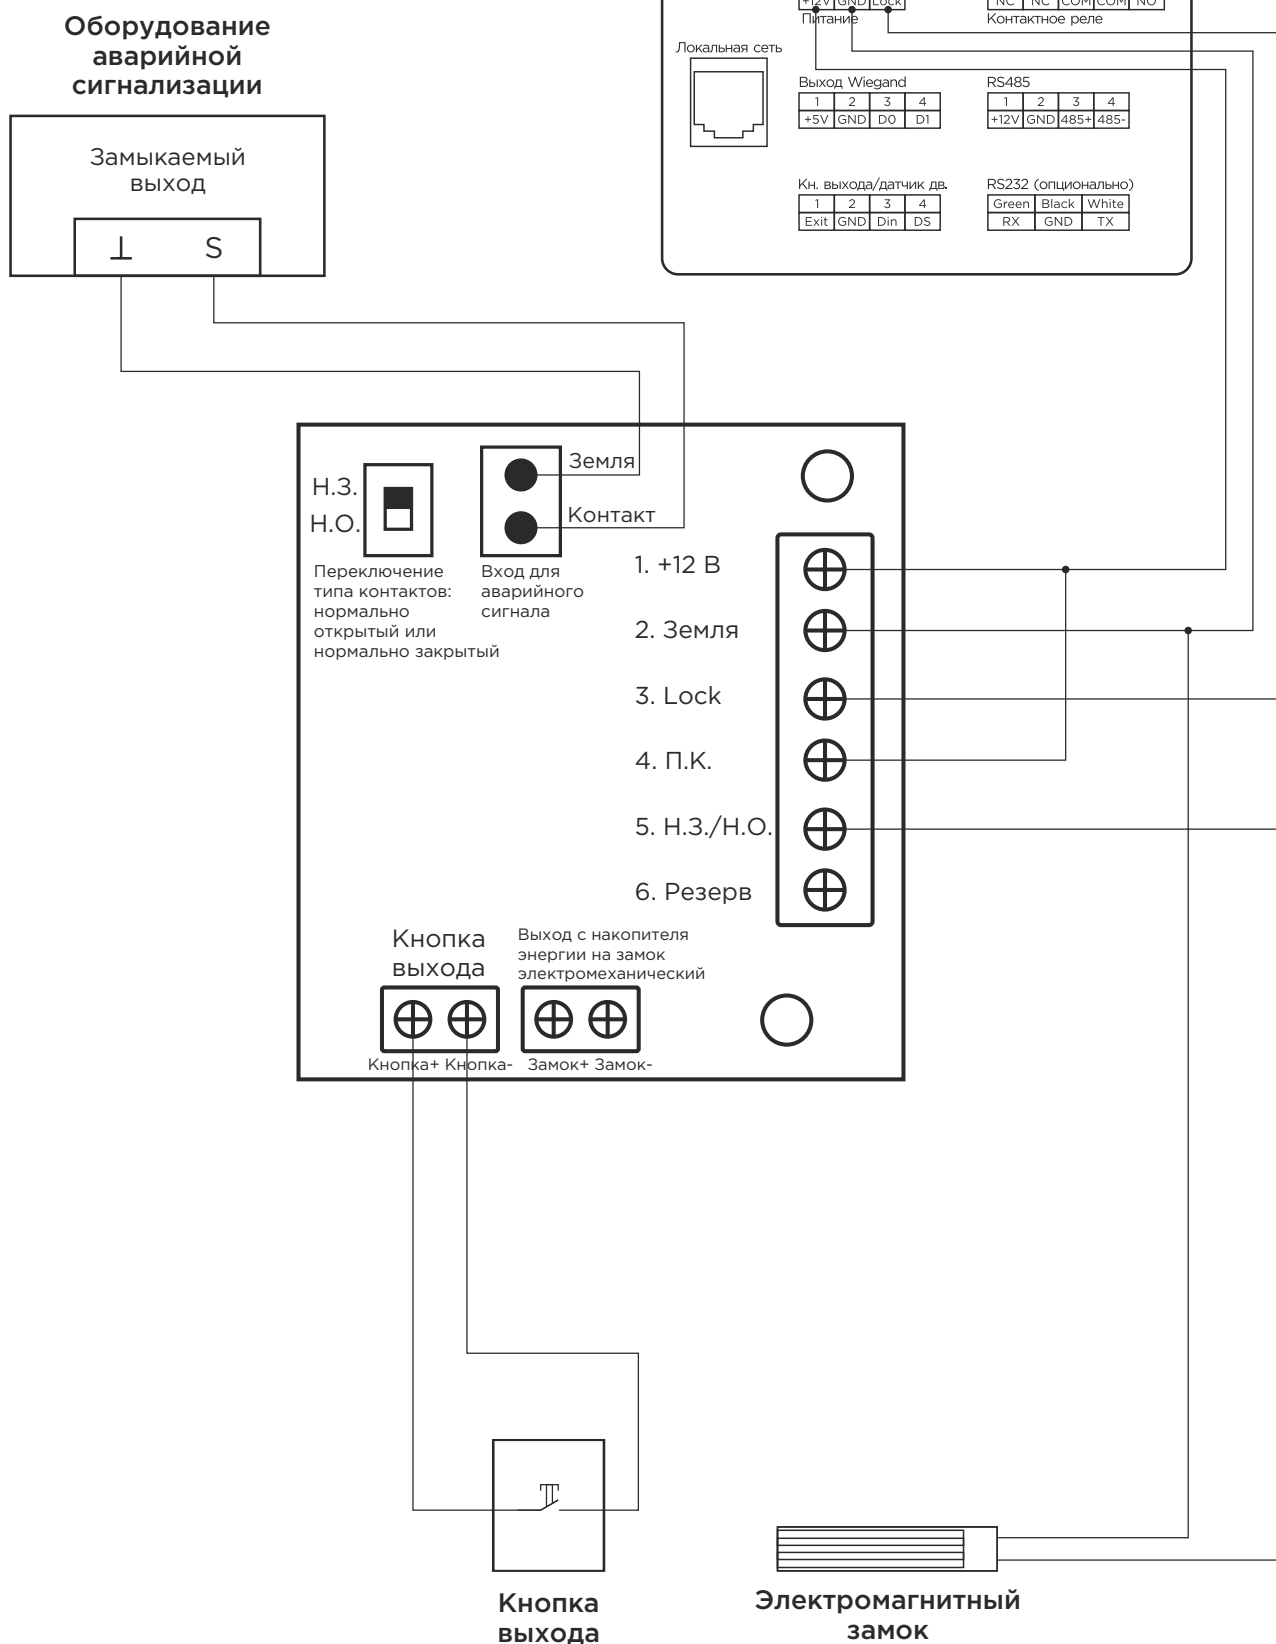


Схема подключения вызывных панелей с использованием электромагнитного замка подключённого от источника бесперебойного питания

AA-07, AA-12, AA-14
BI-02, BI-04, BI-06, BI-08, BI-12
Вызывная панель


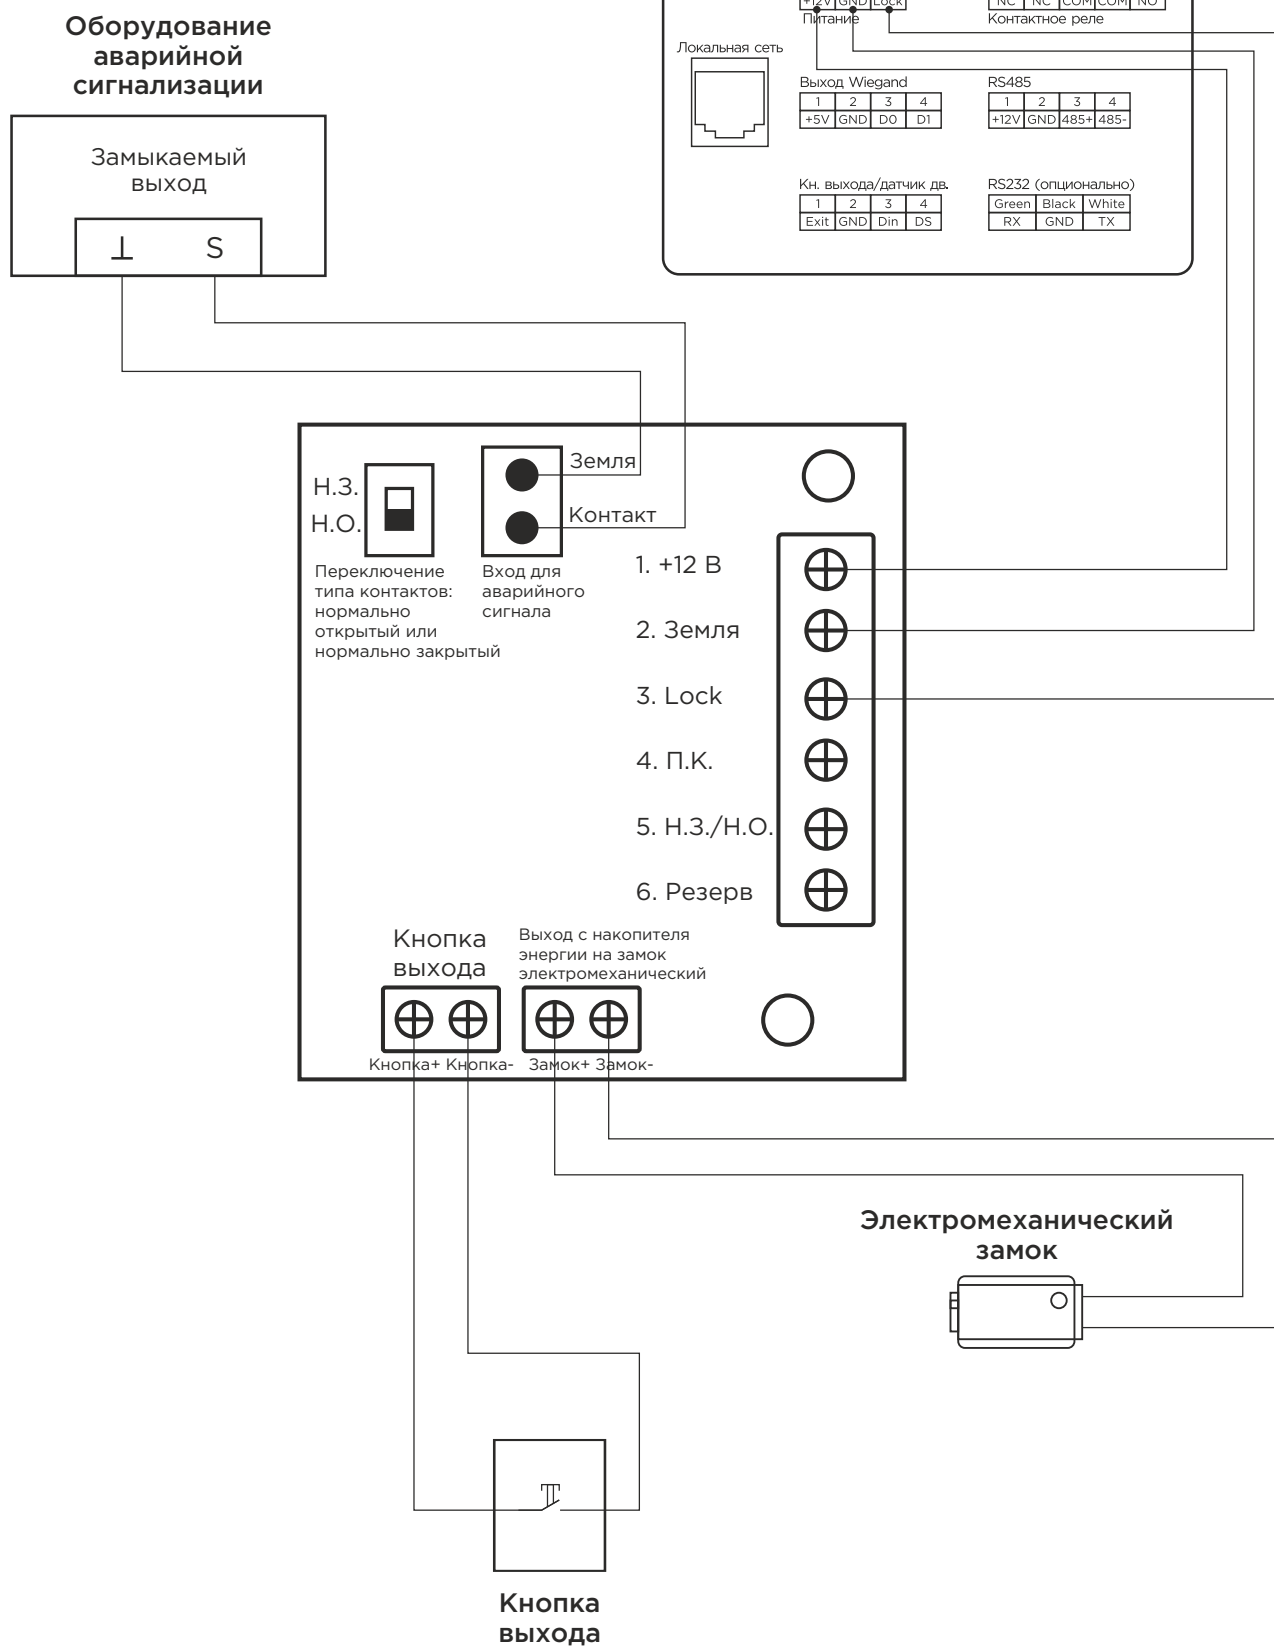


Схема подключения вызывных панелей с использованием
электромеханического замка подключённого от источника
бесперебойного питания

Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть место на стене с размерами 180×190×72 мм (для накладного монтажа).

Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей.

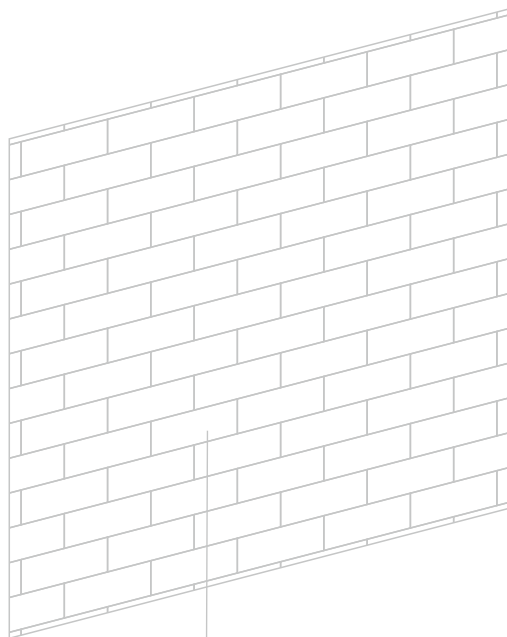

Стена



Блок питания

Блок бесперебойного питания



Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____


Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.



www.bas-ip.ru